



RACCORDEMENT SUR APPAREILLAGE

COFFRET ELEC AC

ATTENTION Position du Neutre

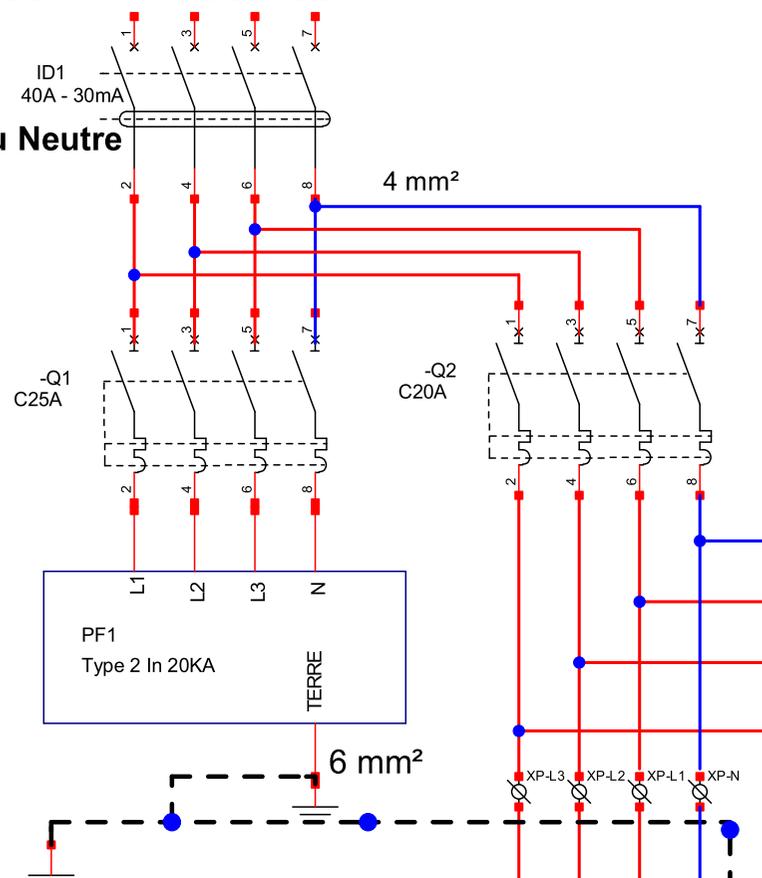

Compteur CHINT

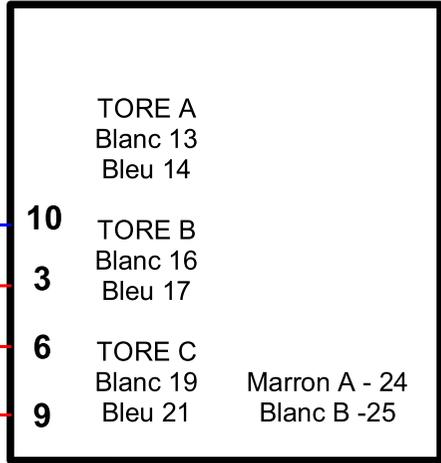

PE M25
VERS ONDULEUR

PE M25
COTE RESEAU

PE M16
sortie 3 TORES

PE M12
COM SLS

cable 2 x 0.5mm² / 2m

RACCORDEMENT SUR APPAREILLAGE



POWR GROUP
1 Bd Gabriel Guist'Hau,
44000 Nantes - FRANCE
www.powr.group

Dessiné par : AV
Date de révision : 23/09/22
Modifié par : LP
Fichier : COFFRET TETRA AC 20A Avec CHINT

01

01

COFFRET TETRA AC 20A + C Folio 1

A